


10. Nyomásszabályozók és szűrők jelleggörbéi.

FSDC ($p_{\max}=200$ mbar), FSDR ($p_{\max}=500$ mbar) és FS1B ($p_{\max}=1000$ mbar) szűrővel egybeépített nyomásszabályozó nyomásesés diagramja:

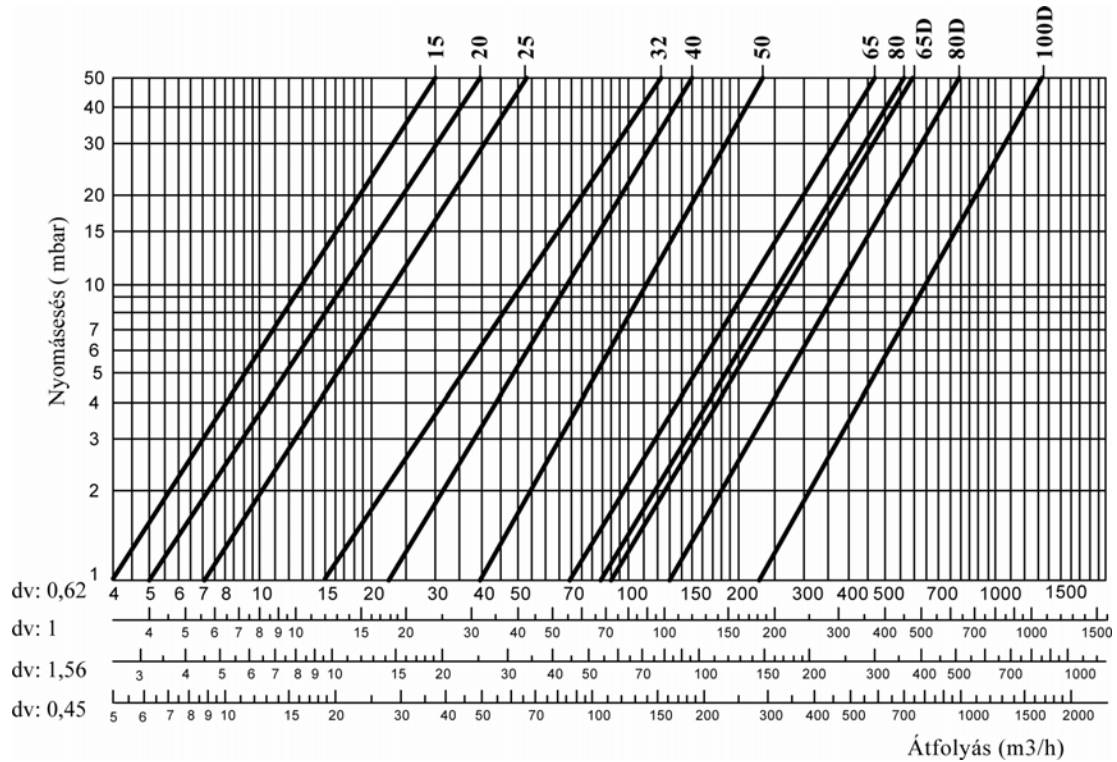

Földgáz $d_v=0,62$

Levegő $d_v=1$

Propán $d_v=1,56$

Városi gáz $d_v=0,45$

FM szűrő nyomásesés diagramja:

